Art.-Nr: AGW009ML-E
Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme Wandaufbau, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, 50m, IP40, Zink-Druckguss, Edelstahl, Piktogramm nach Angabe



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für Wandaufbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamile der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

CE


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/AGW009ML-E

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	50m
Piktogramm	Einzeln n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Zinc die-cast
Gehäusefarbe	Edelstahl
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	Waste disposal, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz

Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	6,1 W
Leistung DS	6,1 W
Leistung BS	1,1 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	51 mm
Breite	517 mm
Höhe	296 mm
Gewicht	2.87
Gewicht inkl. Verpackung	3.52
Anschlussquerschnitt	2.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260659565619

TECHNISCHE ZEICHNUNG

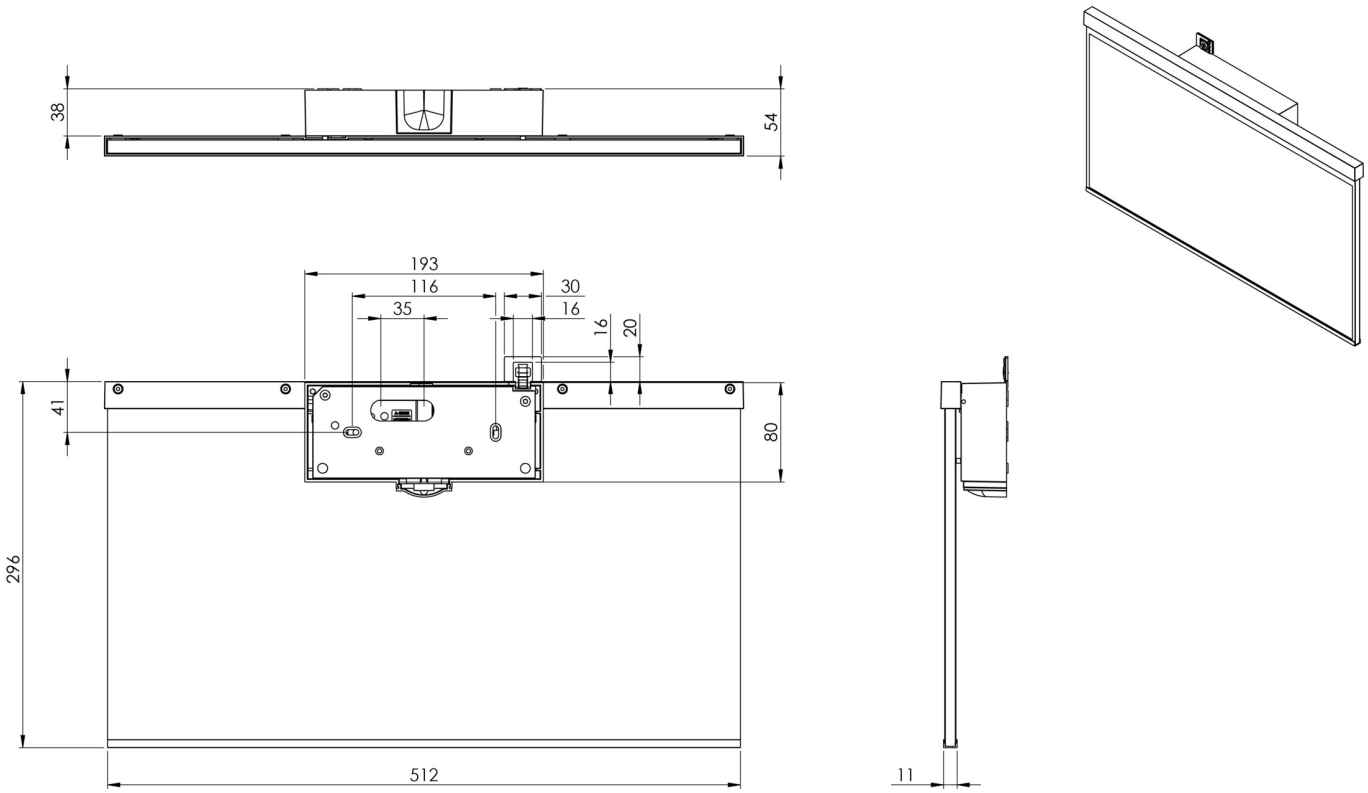

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung
AGW009ML		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 9003	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral
AGW009ML-AZ		Zentrale Stromversorgung (ML)	zentrale Stromversorgung	RAL 7016	€€€	ja	gering	ja	1.920 pro System	zentral

Stand: 02.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.