



Art.-Nr: U6E019ML

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage mural encastré, CPS, 22 m, IP40, Métal, blanc



Luminaire à pictogramme de secours en métal encastré dans le mur.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.

Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard.

L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/U6E019ML



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Métal
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V



Puissance max.	5,2 W
Puissance DS	5,2 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	280 mm
Hauteur	160 mm
Longueur de montage	239 mm
Largeur de montage	128 mm
Hauteur de montage	65 mm
Poids	1.08
Poids, emballage inclus	1.35
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	300 lm
Flux lumineux secours	300 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260123687847



DESSIN TECHNIQUE

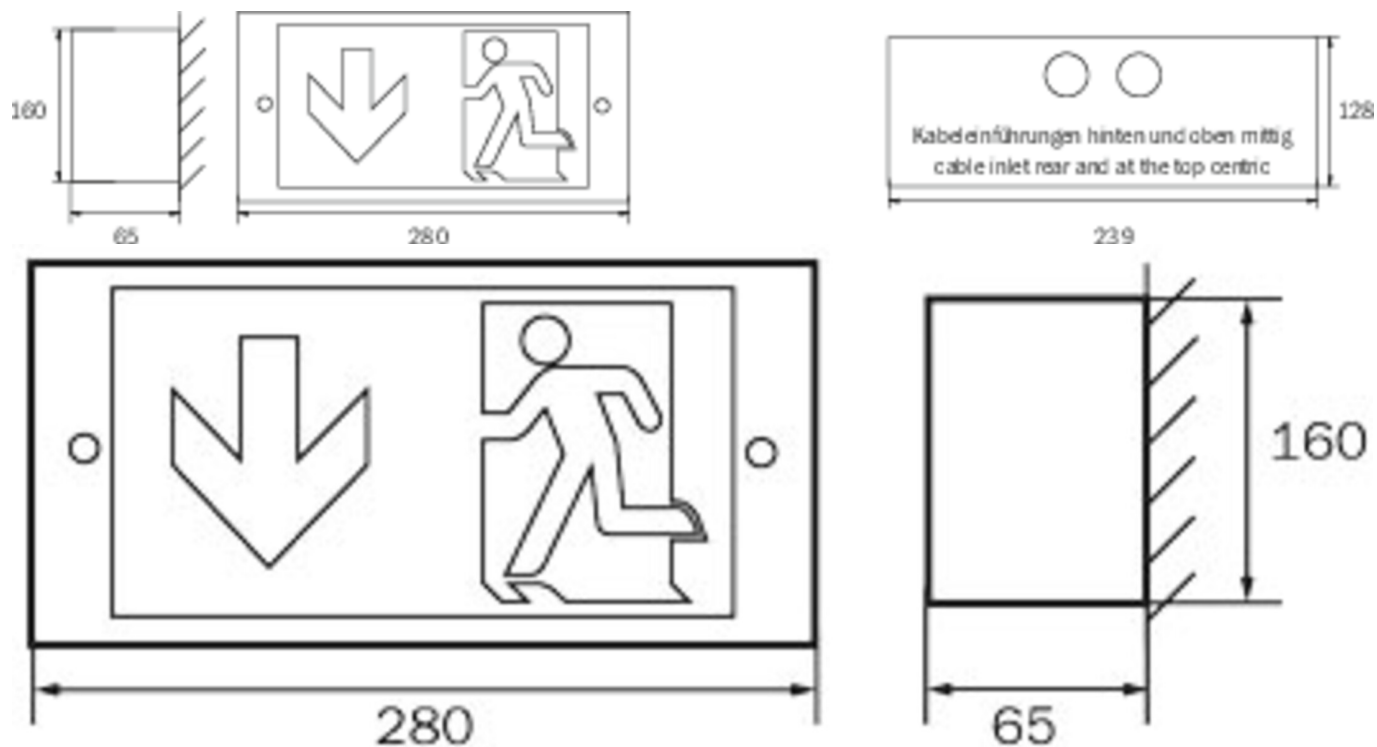

LISTE DES ACCESSOIRES

U6BE - Cadre d'encastrement robuste en acier pour luminaires de sécurité U6 encastrés dans le béton

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
-------------------	-------	--------------	--------------	---------	----------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

Au: 04.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.