



Art.-Nr: LSW011

Luminaire à pictogramme Batterie autonome
Montage mural, Sans surveillance, 1 h, 56 m, IP40,
Aluminium, aluminium anodisé

Luminaire à pictogramme de secours robuste en profilé d'aluminium fin, pour montage mural.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/LSW011




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	56 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Aluminium
Couleur du bôitier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	6,1 W



Puissance DS	4,5 W
Puissance BS	0,35 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	62 mm
Largeur	614 mm
Hauteur	334 mm
Poids	2.97
Poids, emballage inclus	3.02
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	220 lm
Flux lumineux secours	300 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682144690

DESSIN TECHNIQUE

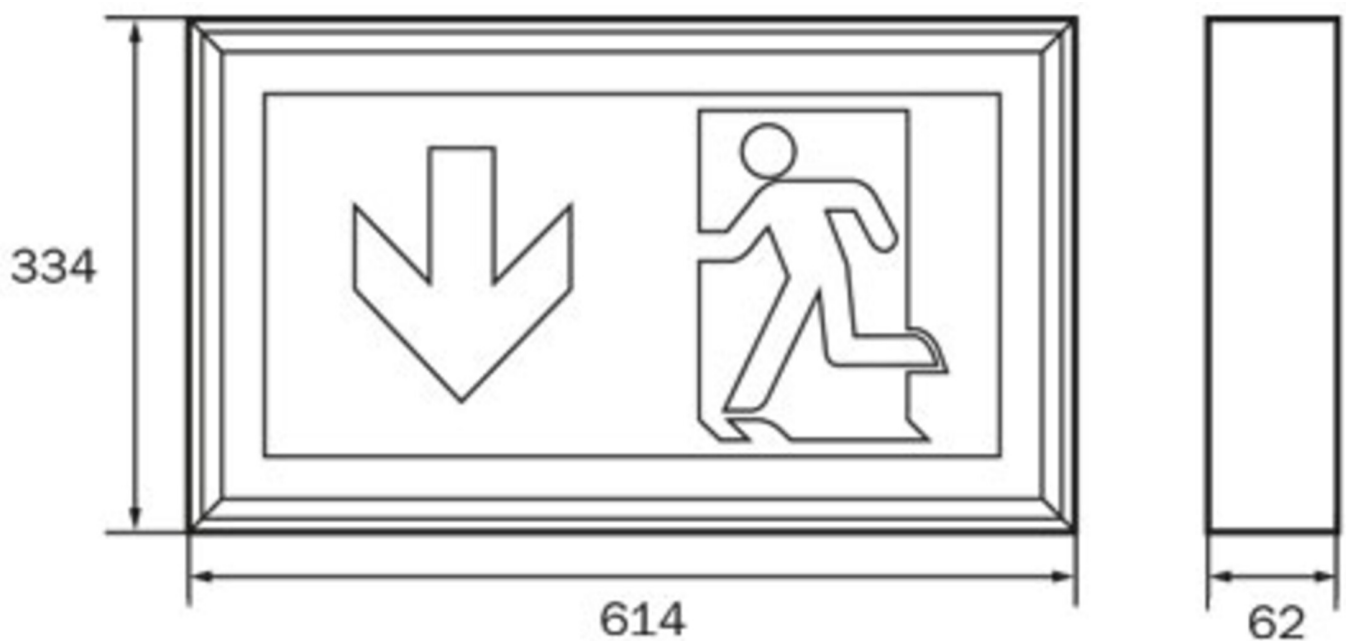



PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
LSW011SC		SelfControl (SC)	Batterie individuelle	Alu eloxiert	€	non	élevé	non	illimité	même
LSW011WL		Professionnel sans fil (WL)	Batterie individuelle	Alu eloxiert	€€	Oui	faible	Oui	1.000 par système	central

Au: 17.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.