Art.-Nr: AGR403WL-E
Luminaire à pictogramme Batterie autonome Montage mural encastré, Professionnel sans fil (WL), 3 h, 50m, IP40, Zinc moulé sous pression, Acier inoxydable



Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression pour montage mural encastré, pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional. Le set de pictogrammes souhaité (flèche à droite, à gauche, en haut ou en bas) est contenu dans la livraison standard.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/AGR403WL-E

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	50m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc die-cast
Couleur du bôitier	Acier inoxydable
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE, 5 Years waranty
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V

Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	7 W
Puissance DS	5,6 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	73 mm
Largeur	517 mm
Hauteur	296 mm
Longueur de montage	176 mm
Largeur de montage	68 mm
Hauteur de montage	40 mm
Poids	2.56
Poids, emballage inclus	3.21
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	450 lm
Flux lumineux secours	225 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682155320

DESSIN TECHNIQUE

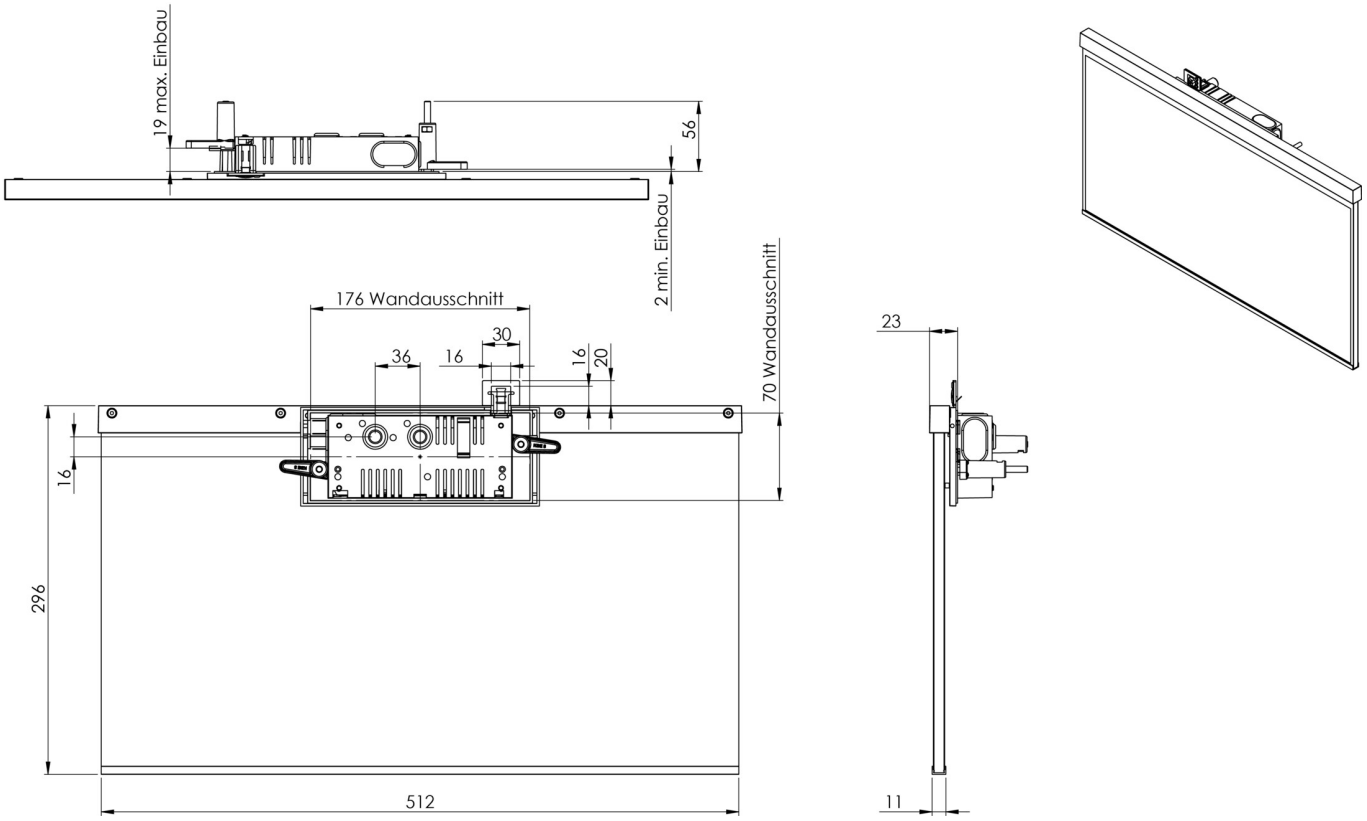

Au: 22.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.