



Art.-Nr: U6E018WL

Luminaire à pictogramme Batterie autonome

Montage mural encastré, Professionnel sans fil (WL), 8 h, 22 m, IP40, Métal, blanc



Luminaire à pictogramme de secours en métal encastré dans le mur.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec **Wireless Professional**. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés.

Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/U6E018WL



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural encastré
Distance de reconnaissance	22 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Métal
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	NIMH 12 V/0,8 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V



Puissance max.	6,5 W
Puissance DS	6,5 W
Puissance BS	2,66 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	65 mm
Largeur	280 mm
Hauteur	160 mm
Longueur de montage	239 mm
Largeur de montage	128 mm
Hauteur de montage	65 mm
Poids	1.38
Poids, emballage inclus	1.65
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	150 lm
Flux lumineux secours	60 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682157713



DESSIN TECHNIQUE

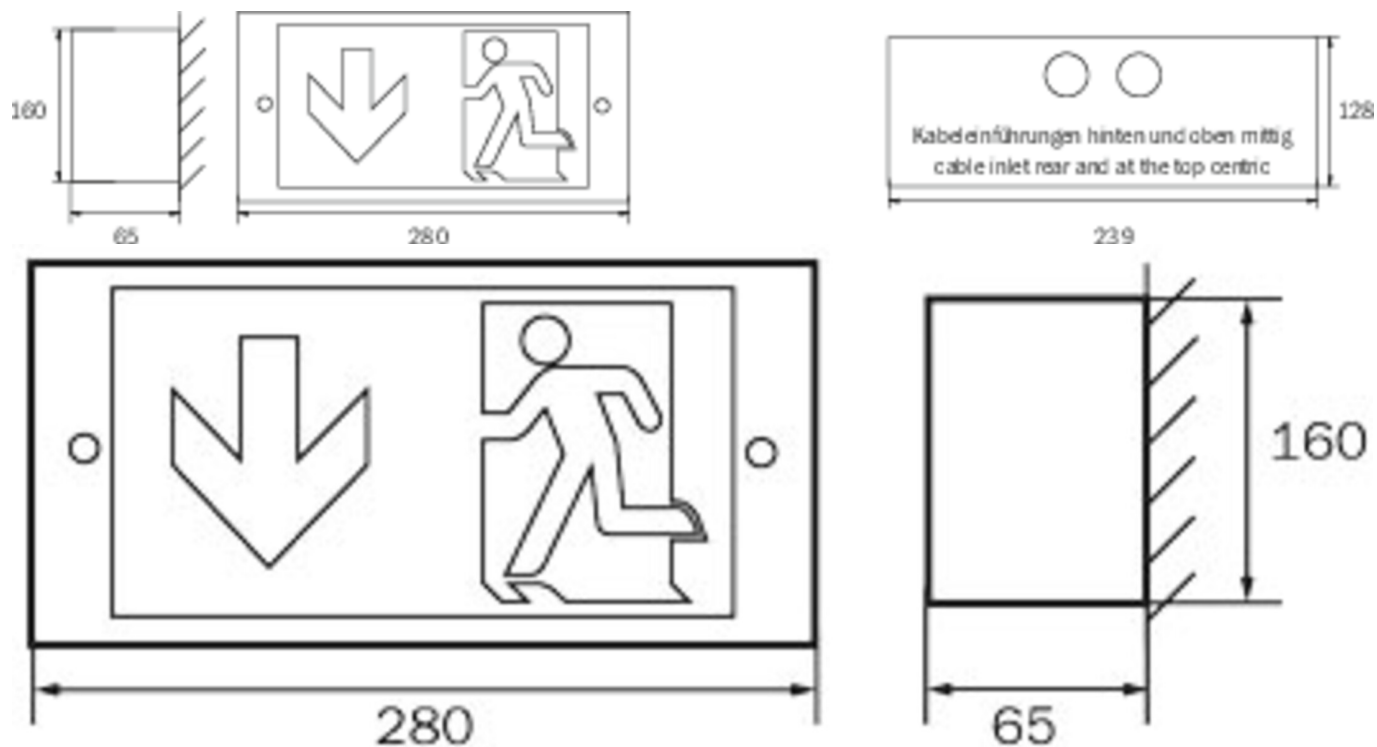

LISTE DES ACCESSOIRES

U6BE -

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
-------------------	-------	--------------	--------------	---------	----------------	---------------------------------	--------------------	------------------	------------------	---------------------------

Au: 05.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.