



Art.-Nr: LMD013SC
Markeringslys Enkelt batteri
Takkonstruksjon, Selvkontroll (SC), 3 timer, 22 m, IP40,
aluminium, Anodisert aluminium

Robust redningstegnlampe av slank aluminiumsprofil, for takmontering. Egnet for en- eller tosidig merking.

Det ekstra lysutslippet nedover støtter belysningen av rømnings- og redningsveier.

Automatisk overvåking av sikkerhetslampen med SelfControl.

Planleggingssikkerhet tilbys med logisk forhåndsbestemte trykte piktogrammer.

Piktogrammene i henhold til DIN ISO 7010 (pil høyre, venstre og bunn) er inkludert som standard i leveringsomfanget. På forespørsel kan merkingen også gjøres etter kundens spesifikasjoner.



Mer informasjon
www.rp-group.com/nb_NO/item/LMD013SC



TEKNISKE DATA


Type armatur	Markeringslys
Monteringstype	Takkonstruksjon
Leseravstand	22 m
Piktogram	sett
Lyskilde	LED
Koffertmateriale	aluminium
Farge på huset	Anodisert aluminium
IP-beskyttelse)	IP40
Slagstyrke (IK)	3
Sertifisering	WEEE, CE
Beskyttelsesklasse	1
System	Enkelt batteri
Overvåkning	SelfControl (SC)
Nødrift	3 timer
Batteri	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Driftsmodus	Standby kobling / permanent kobling
Inngangsspenning AC	230 V



Inngangsfrekvens	50/60 Hz
Maks effekt.	6,1 W
Ytelse DS	4,5 W
Ytelse BS	0,35 W
Omgivelsestemperatur DS	-5 °C to 40 °C
Omgivelsestemperatur BS	-5 °C to 40 °C
dybde	62 mm
Bredde	258 mm
Høyde	147 mm
Vekt	0.99
Vekt inkludert emballasje	1.09
Tverrsnitt for tilkobling	2.5 mm ²
Koblingsinngang	Ja
Blokkering av nødlys	Ja
Batteritilkobling	Støpsel
Dimmefunksjon	Ja
Lysstrømnettverk	220 lm
Lysstrøm nødsituasjon	150 lm
Tolltariffnummer	94056180
GTIN	4260349829687



TEKNISK TEGNING

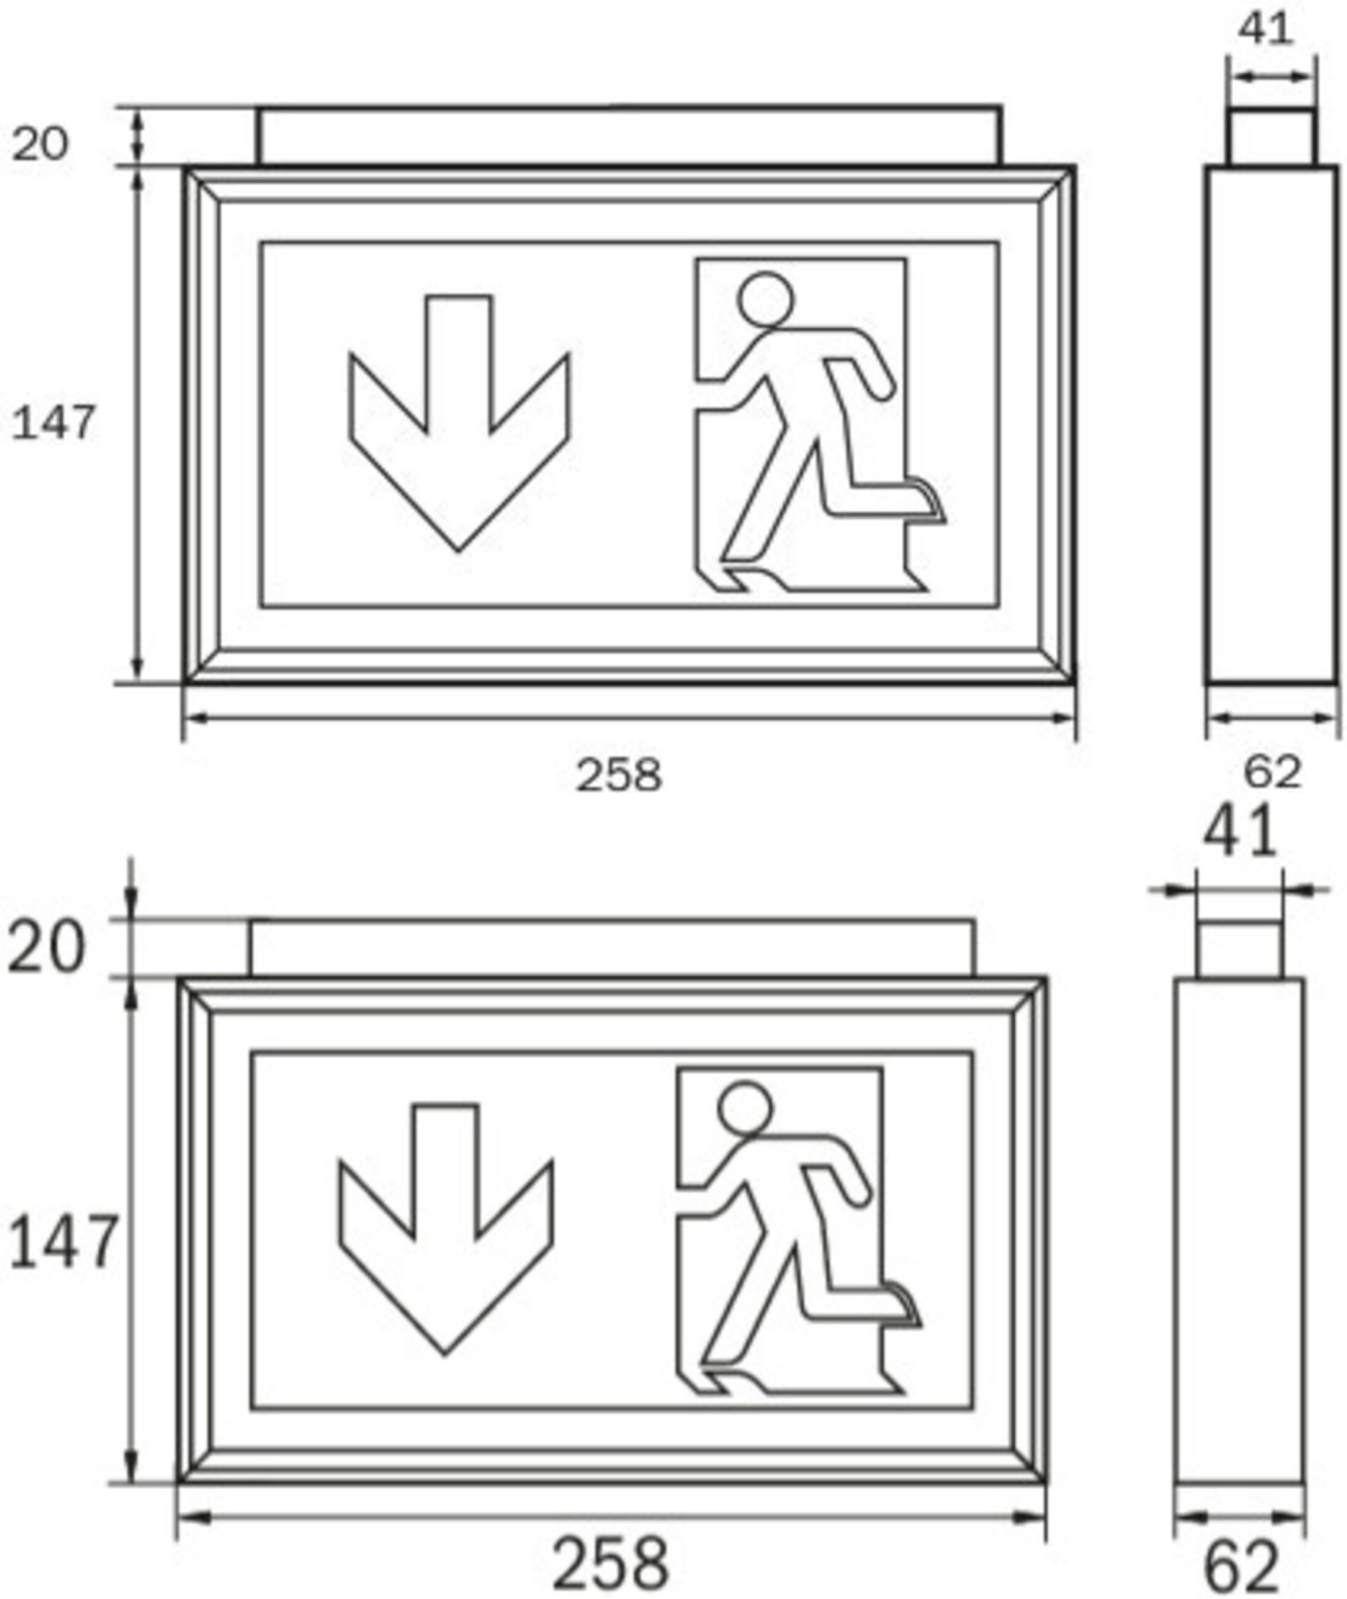



TILBEHØRSLISTE

DSA - Tauoppheng

2PS-EB - Pendel

AWM001-SI -

LIGNENDE PRODUKTER

Varenr.	Bilde	Overvåkning	System	Farge	investering	Automatisk inspeksjonsbok	Vedlikeholdsinnsats	fjernvedlikehold	maks. lys	Individuell lysovervåking
LMD013		Uten overvåking		Alu eloxiert						
LMD013BC		Busskontroll		Alu eloxiert						
LMD013WL		Trådløs profesjonell (WL)	Ett batteri	Alu eloxiert	€€	Ja	lav	Ja	1 000 per system	sentralt

Fra: 17.09.2025 - Det tas forbehold om tekniske endringer og feil.