



Art.-Nr: FMDS421WL
Luminaire de sécurité Batterie autonome
Installation au plafond, Professionnel sans fil (WL), 1 h, ,
IP65, Zinc moulé sous pression, blanc

Luminaire de sécurité robuste en zinc moulé sous pression pour montage en saillie au plafond, pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/FMDS421WL




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Installation au plafond
Pictogramme	non
Matériel du boîtier	Zinc moulé sous pression
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	8
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans, HACCP
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 6,4 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	7,5 W
Puissance DS	5,7 W
Puissance BS	0,8 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C



Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	58 mm
Largeur	262 mm
Hauteur	188 mm
Poids	2.11
Poids, emballage inclus	2.21
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	520 lm
Flux lumineux secours	460 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260766552427

DESSIN TECHNIQUE

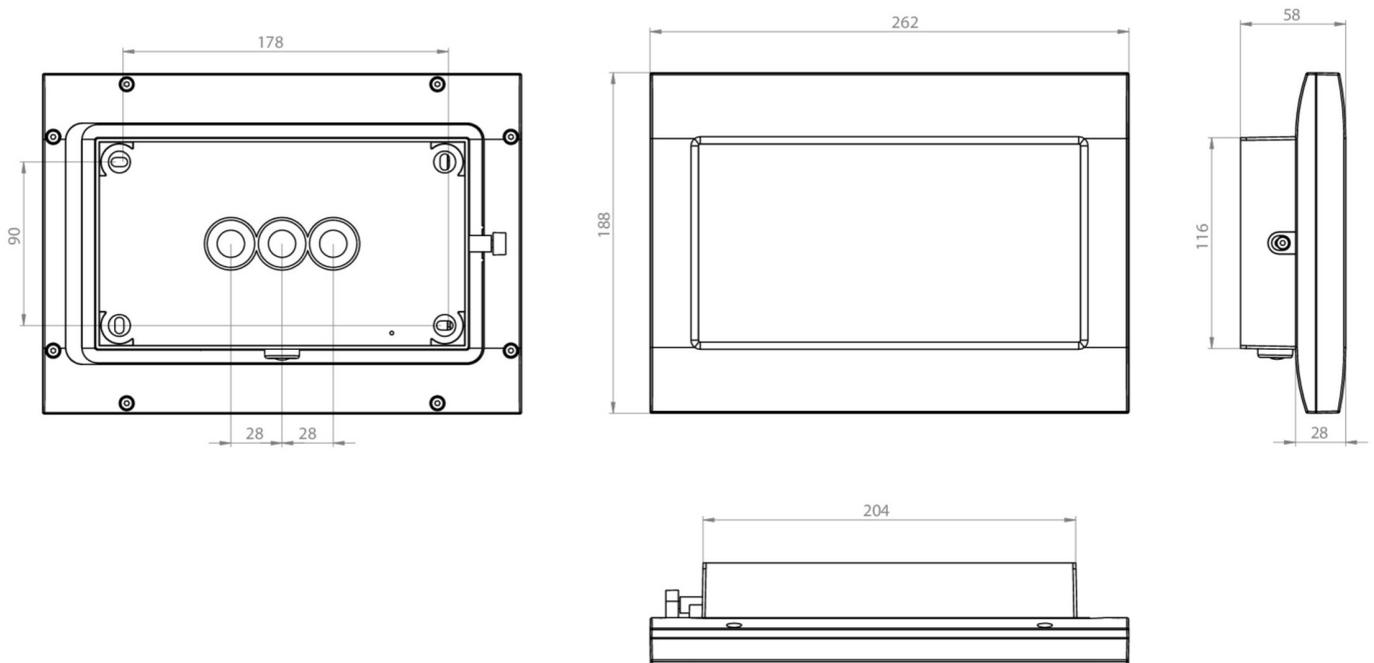



LISTE DES ACCESSOIRES

FMDA001 -
FMDA002 -
FMDA001-AZ -
FMDA002-AZ -
FMWA001 -
FMFH -

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
-------------------	-------	--------------	--------------	---------	----------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

Au: 16.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.