



Art.-Nr: GXW009ML

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage mural, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 30 m, IP40, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours LED conforme à DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 et DIN EN 1838.

Ce luminaire encadré à LED est disponible pour montage mural. Outre son design rectiligne, il se distingue par un éclairage homogène du pictogramme. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper lors de la planification grâce à l'utilisation variable et sans outil des pictogrammes sur place.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/GXW009ML



DONNÉES TECHNIQUES


Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage mural
Distance de reconnaissance	30 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Matière plastique
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entréeAC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz



Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	4,2 W
Puissance DS	4,2 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	69 mm
Largeur	330 mm
Hauteur	193 mm
Longueur de montage	250 mm
Largeur de montage	140 mm
Hauteur de montage	54 mm
Poids	1.11
Poids, emballage inclus	1.23
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	120 lm
Flux lumineux secours	120 lm
Numéro du tarif douanier	94056120
EAN	4260349829014



DESSIN TECHNIQUE

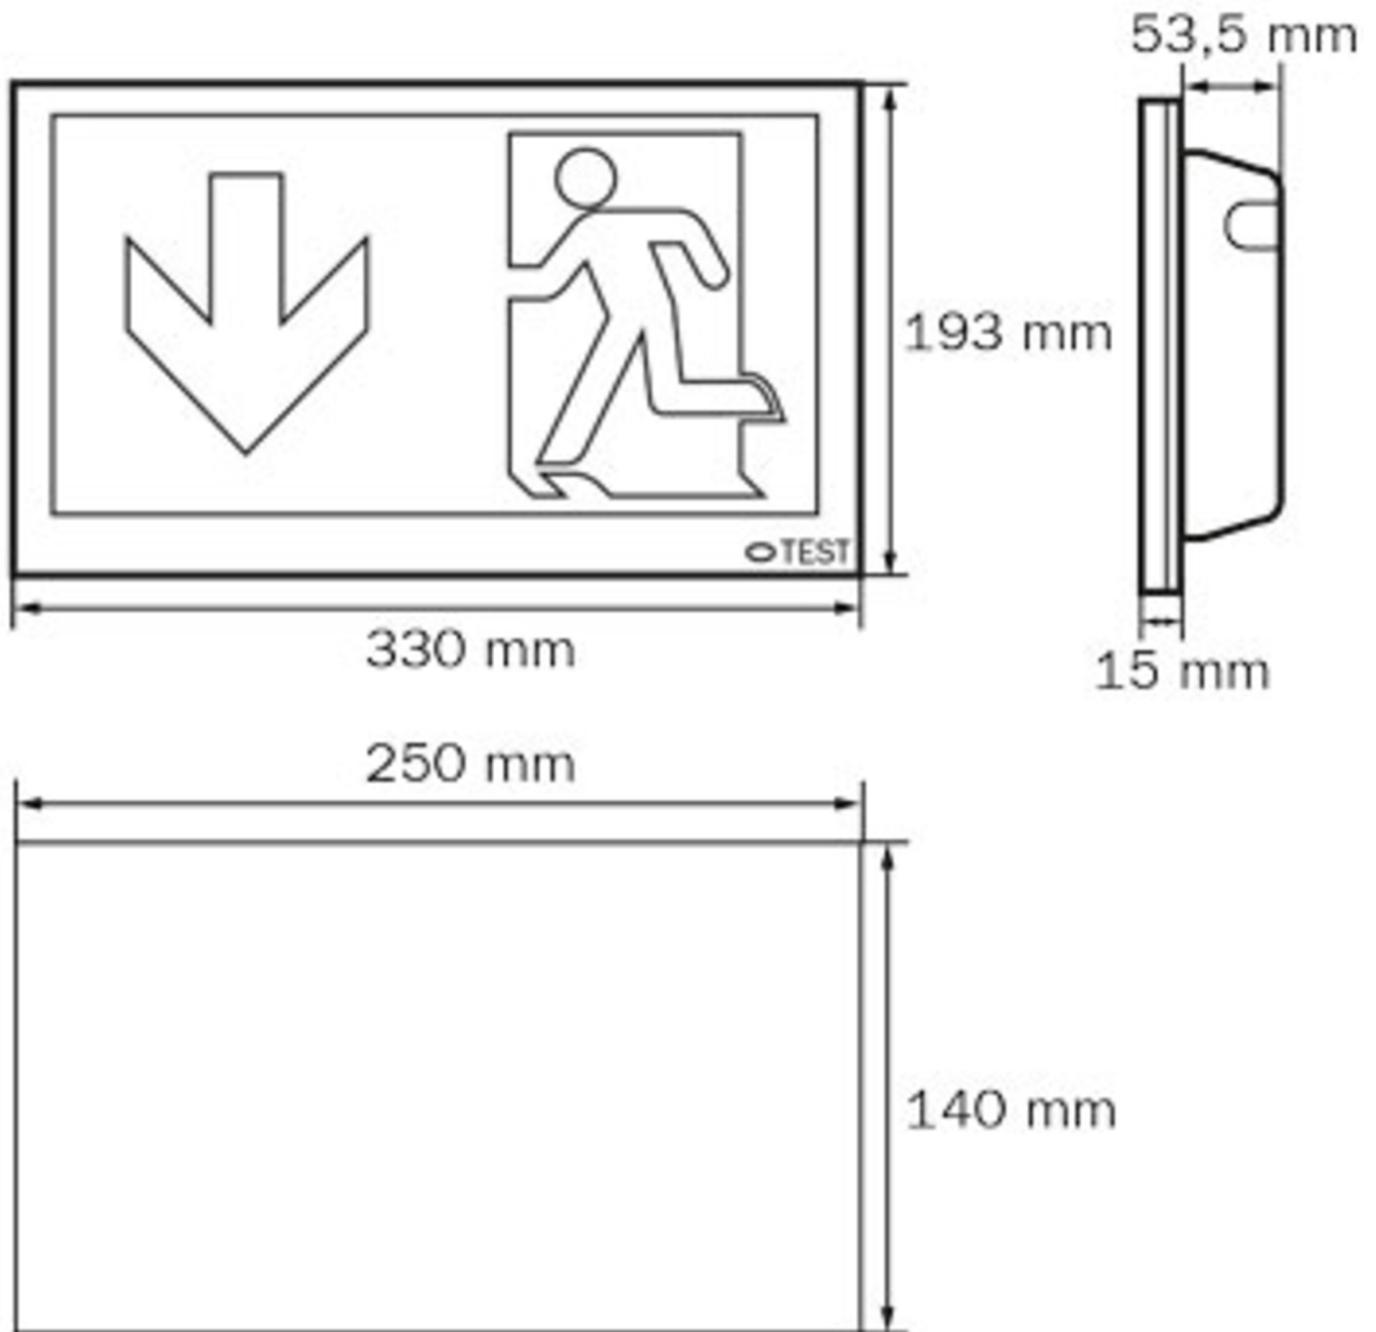

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémainten-ance	max. luminai-res	Surveillance individuelle
-------------------	-------	--------------	--------------	---------	----------------	---------------------------------	--------------------	------------------	------------------	---------------------------

Au: 01.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.