Art.-Nr: KCW001WL-IP64
Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie Wandaufbau, Wireless Professional (WL), 1 h, 30 m, IP64, Kunststoff, weiß

Schlanke konvexe Leuchte aus Kunststoff.

Anwendung als Rettungszeichenleuchte zur Wandmontage, wobei das Piktogrammset innenliegend steckbar und lösungsmittelfrei eingebracht wird.

Oder ohne Verwendung der Piktogramme als Sicherheitsleuchte, mit enthaltener glasklarer Abdeckung, vorzugsweise zur Deckenmontage.

Kabelllose zentrale Steuerung und Überwachung für große Installationen von bis zu 50.000 Leuchten mit **Wireless Professional**. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.

CE

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/KCW001WL-IP64

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	30 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP64
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	Wireless Professional (WL)
Überbrückungszeit	1 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah

Betriebsart	Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	5,3 W
Leistung DS	4,9 W
Leistung BS	3,5 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	60 mm
Breite	340 mm
Höhe	170 mm
Gewicht	0.88
Gewicht inkl. Verpackung	0.97
Anschlussquerschnitt	1.5 mm²
Schalteingang	Ja
Notlichtblockierung	Ja
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Nein
Zolltarifnummer	94056120
GTIN	4260682147066

TECHNISCHE ZEICHNUNG

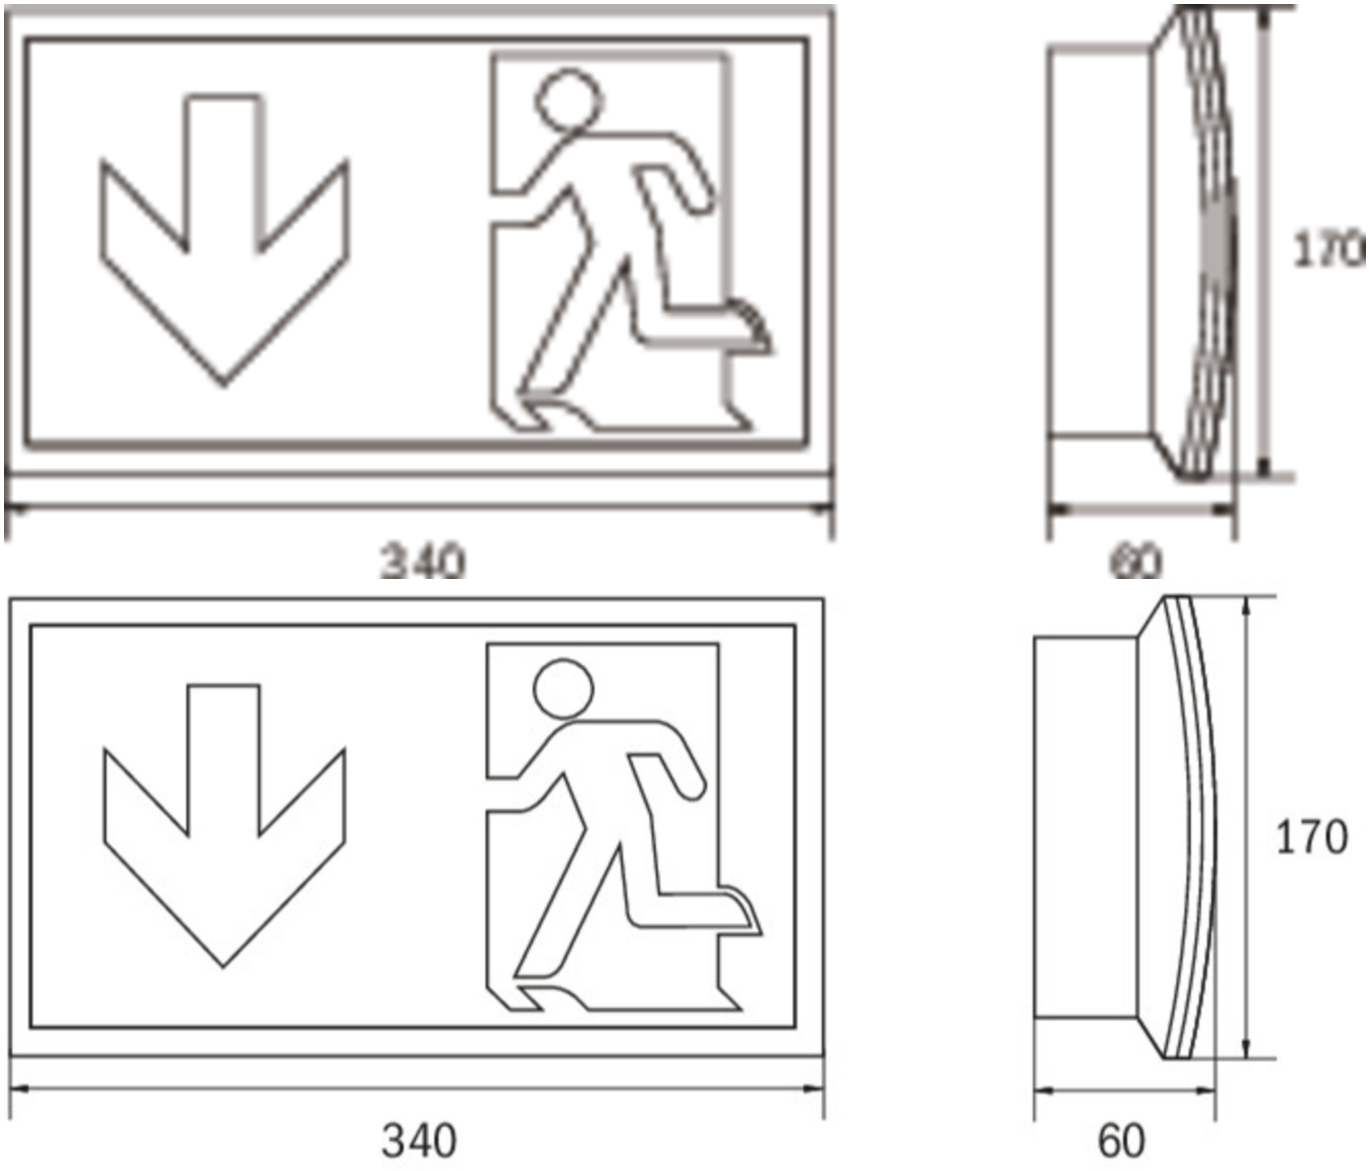

ZUBEHÖRLISTE

BALL2 - Ballschutzkorb

DWKCW -

KC-IP65 -

KCER - Einbaurahmen

KCWFH - Wandhalterung

ÄHNLICHE PRODUKTE

Art.-Nr.	Bild	Überwachung	Versorgung	Farbe	Investition	Automatisches Prüfbuch	Wartungsaufwand	Fernwartung	max. Leuchten	Einzelleuchten Überwachung