



Art.-Nr: LSD019ML

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Montage encastré, Alimentation électrique centrale (ML), CPS, 56 m, IP40, Aluminium, aluminium anodisé



Luminaire à pictogramme de secours robuste en profilé d'aluminium fin pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface.

La diffusion lumineuse complémentaire vers le bas améliore la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/LSD019ML



DONNÉES TECHNIQUES



Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Montage encastré
Distance de reconnaissance	56 m
Pictogramme	Individuellement comme spécifié
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Aluminium
Couleur du bôitier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V



Puissance max.	9,3 W
Puissance DS	9,3 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	62 mm
Largeur	614 mm
Hauteur	334 mm
Poids	2.2
Poids, emballage inclus	2.2
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	600 lm
Flux lumineux secours	600 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4260123682873



DESSIN TECHNIQUE

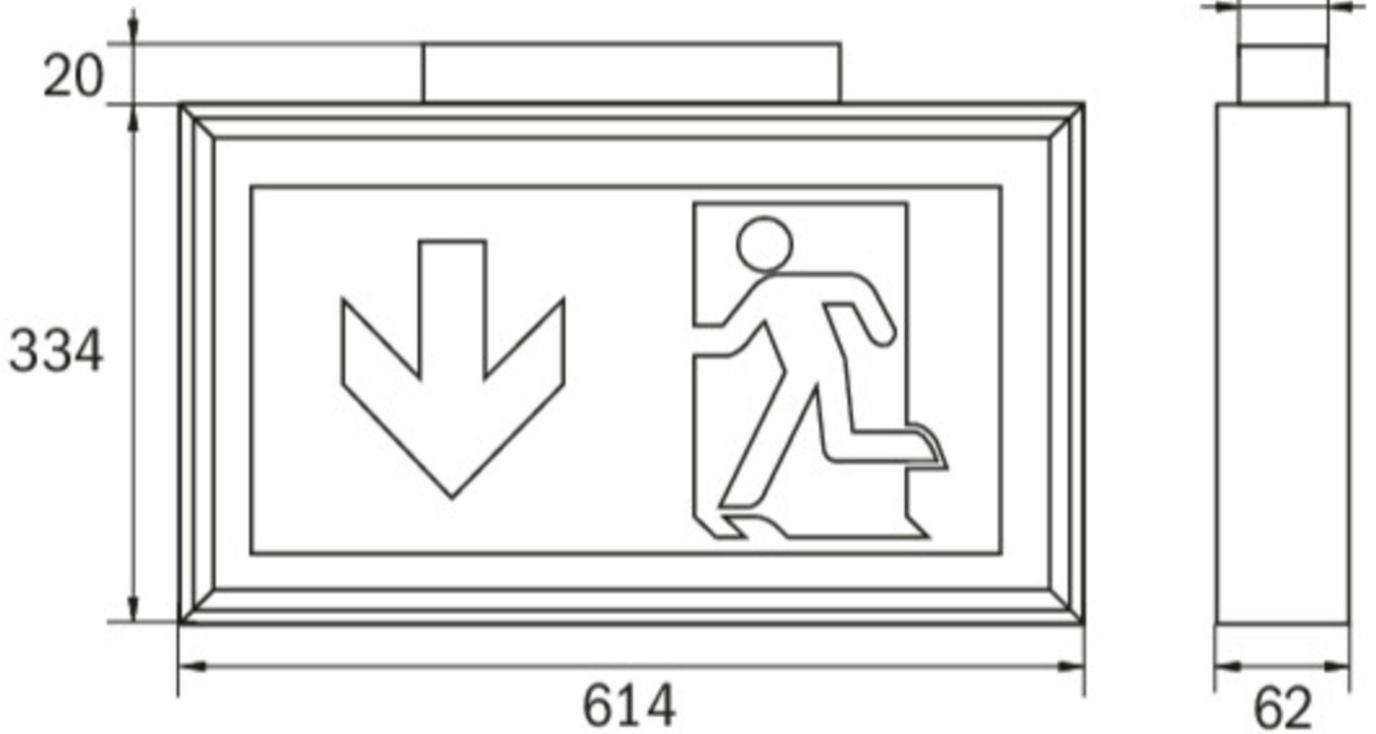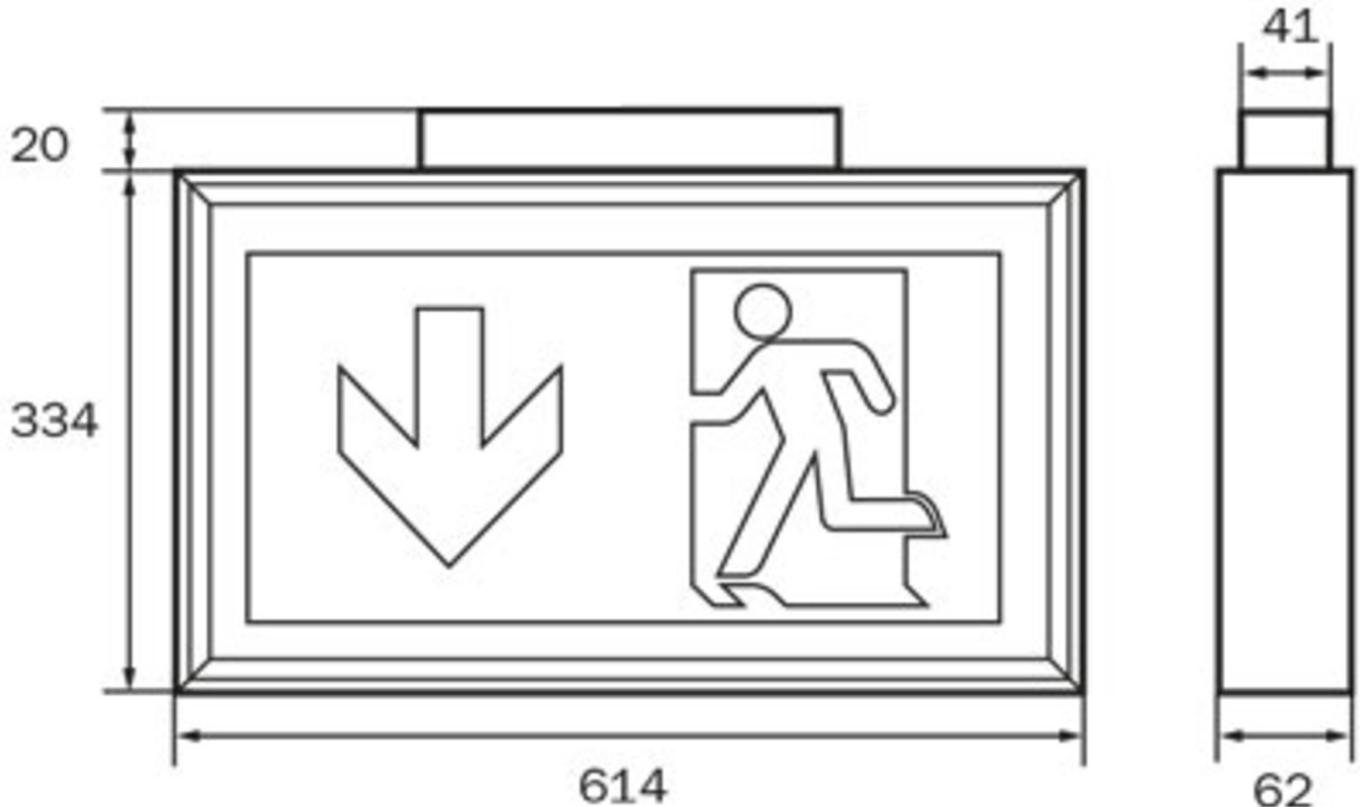



LISTE DES ACCESSOIRES

DSA - Suspension par câble

2PS-EB - Suspension

PRODUITS CONNEXES

Numéro d'article.	Image	Surveillance	Alimentation	Couleur	Investissement	Carnet d'inspection automatique	Effort d'entretien	Télémaintenance	max. luminaires	Surveillance individuelle
-------------------	-------	--------------	--------------	---------	----------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	---------------------------

Au: 27.11.2024 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.