RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: QCW421WL-BM-TT
Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome Universel, Professionnel sans fil (WL), 1 h, , IP54, Zinc moulé sous pression, blanc

Luminaire rond en zinc moulé sous pression avec détecteur de mouvement intégré pour l'éclairage général et la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN, EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Design intemporel et exécution robuste, approprié pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. La LED d'éclairage de secours peut être relevée sans l'utilisation d'outil lors du montage pour éclairer par exemple de façon optimale en cas de montage mural les voies d'évacuation et les issues de secours.

Commande et surveillance centralisées sans fil pour les grandes installations comptant jusqu'à 50 000 luminaires avec Wireless Professional.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/QCW421WL-BM-TT

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	10
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Wireless Professional (WL)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entréeAC	180 V - 250 V
Fréquence d'entrée	50 Hz

Puissance max.	19,3 W
Puissance DS	17,7 W
Puissance BS	1,4 W
Température ambiante DS	-15 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-15 °C à 40 °C
Hauteur	106 mm
Dimentsions	363 mm
Poids	2.75
Poids, emballage inclus	3.08
Section de raccordement	2,5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	1800 lm
Flux lumineux secours	470 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
EAN	4262483023723

DESSIN TECHNIQUE

QCW

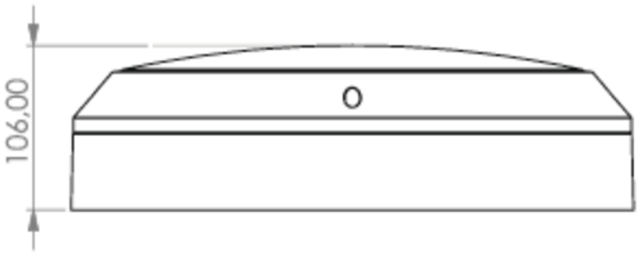

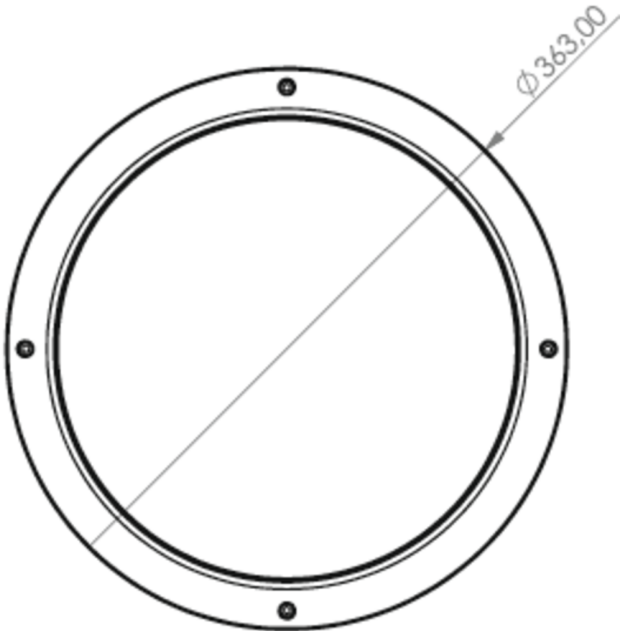

QCW

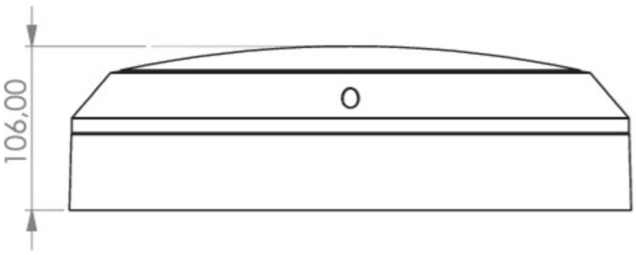

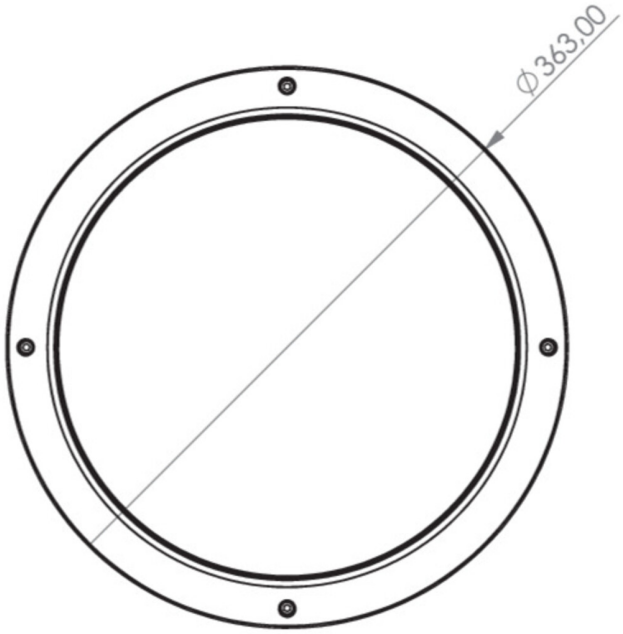

Au: 29.04.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.